


Wytyczne dla instalacji elektrycznej

Rzut na poziomie parteru

1:50

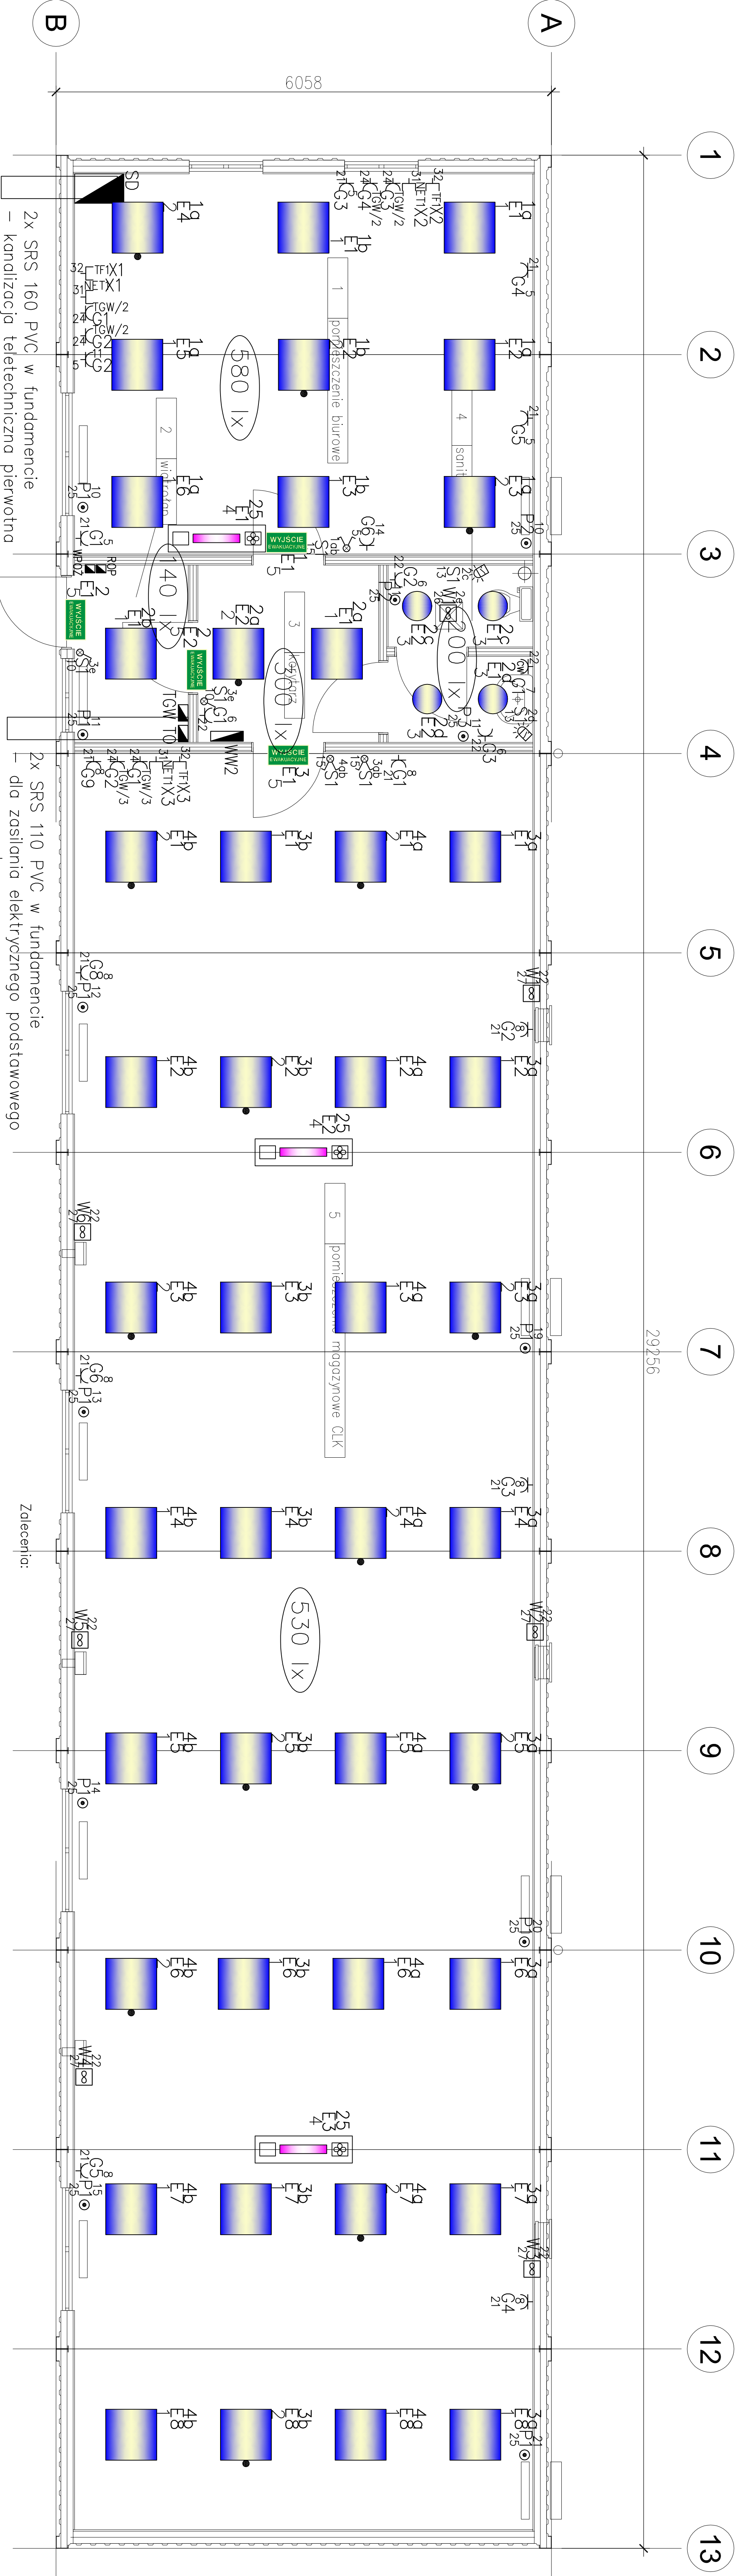

2x SRS 160 PVC w fundamencie
– kanalizacja teletechniczna pierwotna

2x SRS 110 PVC w fundamencie
– dla zasilania elektrycznego podstawowego oraz gwarantowanego

Załącznik

- Oświetlenie miejsc pracy zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12464-1.
- Napięcie oświetlenia obliczono z uwzględnieniem konserwacji zgodnie z EN 12464.
- Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838
- Znaki ewakuacyjne zgodnie z PN-92/N-01256/02 oraz PN-98/N-01256-01

Dopuszcza się stosowanie materiałów instalacji elektrycznej o równoważnych parametrach innych producentów niż wymienieni w projekcie

Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki elektroinstalacyjnej

Legenda:

Symbole zgodne z EN 60617-11:1996

- W02 Główny wyłącznik pożarowy wg rys. montażowego
- R0P Ręczny ostrzegacz pożaru (wg projektu SAP)
- T0, T0w Tablice rozdzielcze napięcia podstawowego oraz gwarantowanego
- SD Stacja dystrybucyjna okablowania strukturalnego
- 1 Wpuszt oświetleniowy sufitowy
oprawa OMS OAC30034/B82000 CLASSIC AS OPAL 18 4x18W
- 2 Wpuszt oświetleniowy sufitowy
oprawa OMS OAC30034/B82000 CLASSIC AS OPAL 18 4x18W z mod. awaryjnym 2h
- 3 Wpuszt oświetleniowy sufitowy
oprawa OMS OAC37H13080000 PLASTIC PLAST 4 PRISMAT TC-00 1x38W
- 4 Przepływowa lampa bokierobórzca ULTRAVIOLET NBE-110SL 115VA IP20
sufitowa, z licznikiem czasu pracy
- 5 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego AMEX HELOS 1x8W z piktogramem
- 10 Łącznik 1–biegunowy, podstawowy, IP20, n/1
- 11 Łącznik dwubiegunowy (dwugrupowy), podstawowy, IP20, n/1
- 13 Detektor ruchu, 180 st., 5 min., IP55
- 21 Gniazdo 2P+Z, IP20, P/1
- 22 Gniazdo 2P+Z, IP44, P/1
- 24 Gniazdo 2P+Z, DATA (komput.), IP20, P/1
- 25 Puszka przyrządowa urządzeń elektrycznych (grzejnik, klimatyzator itp.) IP55
- 26 Wentylator wentylacyjny
- 27 Wentylator w szkielet
- 30 Gniazdo 2x R45 kat. 5, IP20, P/1
- 31 Gniazdo 1x R42, IP20, P/1

Inwestor: Komenda Główna Policji w Warszawie		Wskaznik oceny	
Objekt: Budynki kontenerowy magazynowo-biurowy CLK KGP		Data	
ul. Włocław 14, 00-792, Warszawa		Projektant: 04.2011	
Temat: Budowa budynku kontenerowego biurowo-magazynowego z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi		Sprawdził: 04.2011	
Plan instalacji elektr. wewnętrznej		Zatwierdził: 04.2011	
Nr rys. M-10.646-014		Wzrost: 180cm	
BA		Skala: 1:50	
Wskaznik oceny		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik: 1	
Załącznik		Załącznik:	